


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ				
№	Наименование оборудования, ед.изм.	кол-во	Об.на сх.	
1	Розетка 3P+N+PE	1	шм	XS-B
2	Розетка однопольная	1	шм	XS
3	Розетка сдвоенная	4	шм	XS
4	Шкаф электротехнический	1	шм	ШСН

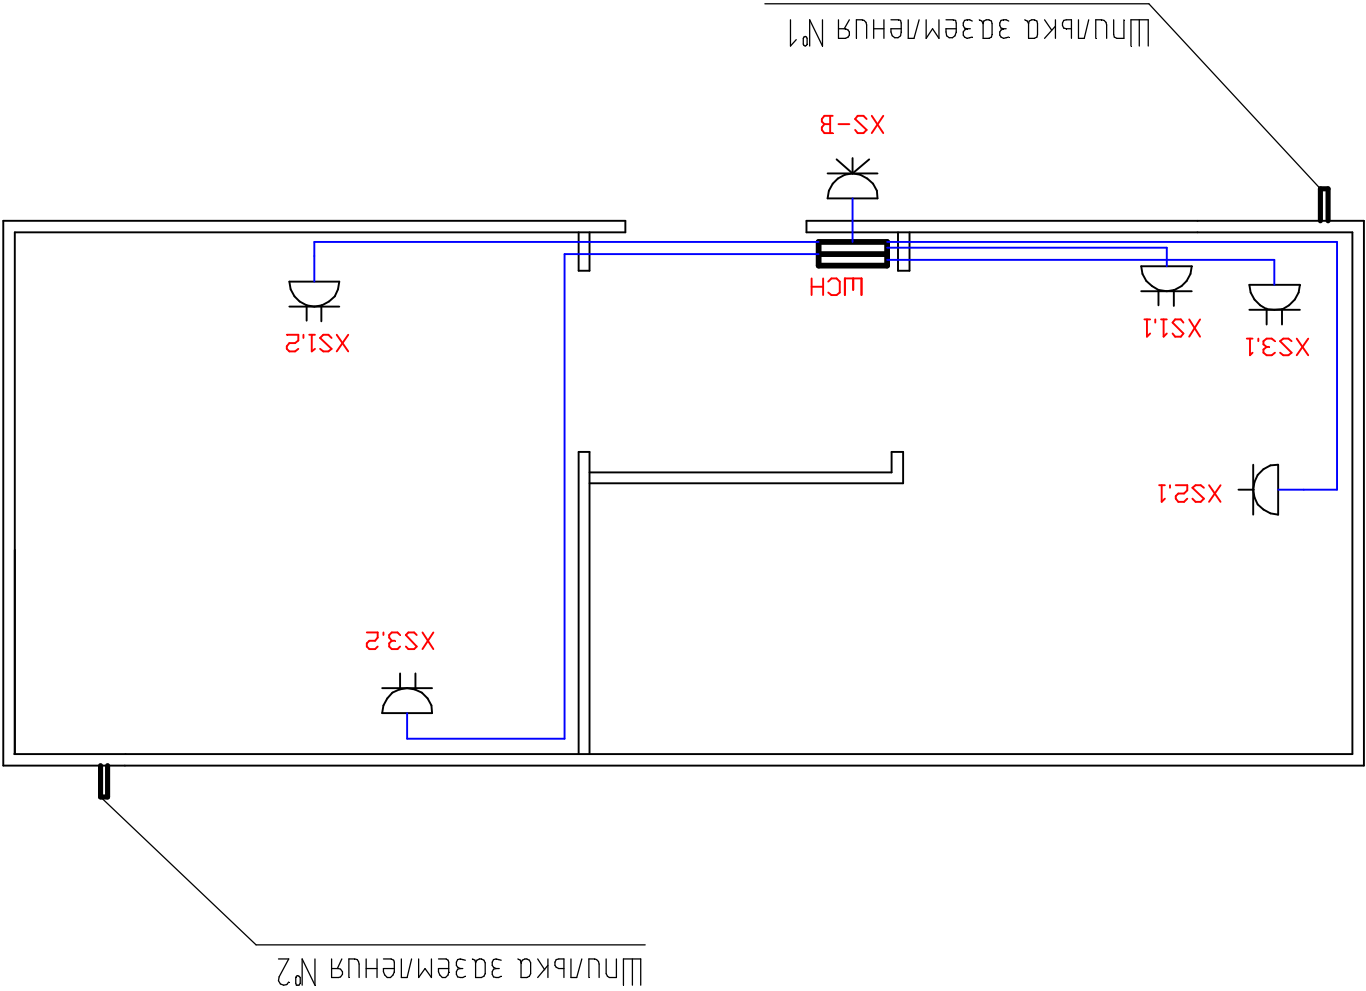

- Примечание:
1. Монтаж цепей розеточных групп выполнять кабелем 3х2,5мм² (1L+N+PE).
 2. Розетки XS1.1 и XS1.2 для подключения отопительных конвекторов смонтировать на высоте 300мм от уровня чистого пола.
 3. Розетку XS2.1 для подключения кондиционера смонтировать на расстоянии 400мм от уровня потолка.
 4. Установку розеток XS3.1, XS3.2 для подключения электроприемников со свободных нужд производить, исходя из удобства монтажа.
 5. Кабель проложить в кабельных каналах.
 6. Розетка XS-B – применять пятиполюсную розетку с защитным заземлением 3P+PE+N с номинальным током 32А
 7. Заземление помещений выполнять путем присоединения внешних заземлителей к трубопроводным к основанию шулькам M16.

- Условно-графическое обозначение элементов
- Шкаф со свободных нужд (ШСН)
- Розетка 2 полюсная с защитным заземлением
- Розетка 2 полюсная с защитным заземлением сдвоенная
- Розетка 5 полюсная с защитным заземлением

Изм.	Исх.	№ докум.	Подп.	Дата
БЛОК СТОЛОВАЯ / РАЗДЕВАЛКА				
Розеточные группы, заземление				
Исх.	2			