


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ			
№	Наименование оборудования, ед.изм.	кол-во	Примеч.
1	Корпус ШСН	шт	1
2	Вводной автом.выкл. 3P 32A	шт	1
3	Авт.выкл. 1P 16A	шт	4
4	Авт.выкл. 1P 10A	шт	4
5	Авт.выкл. 1P 6A	шт	1

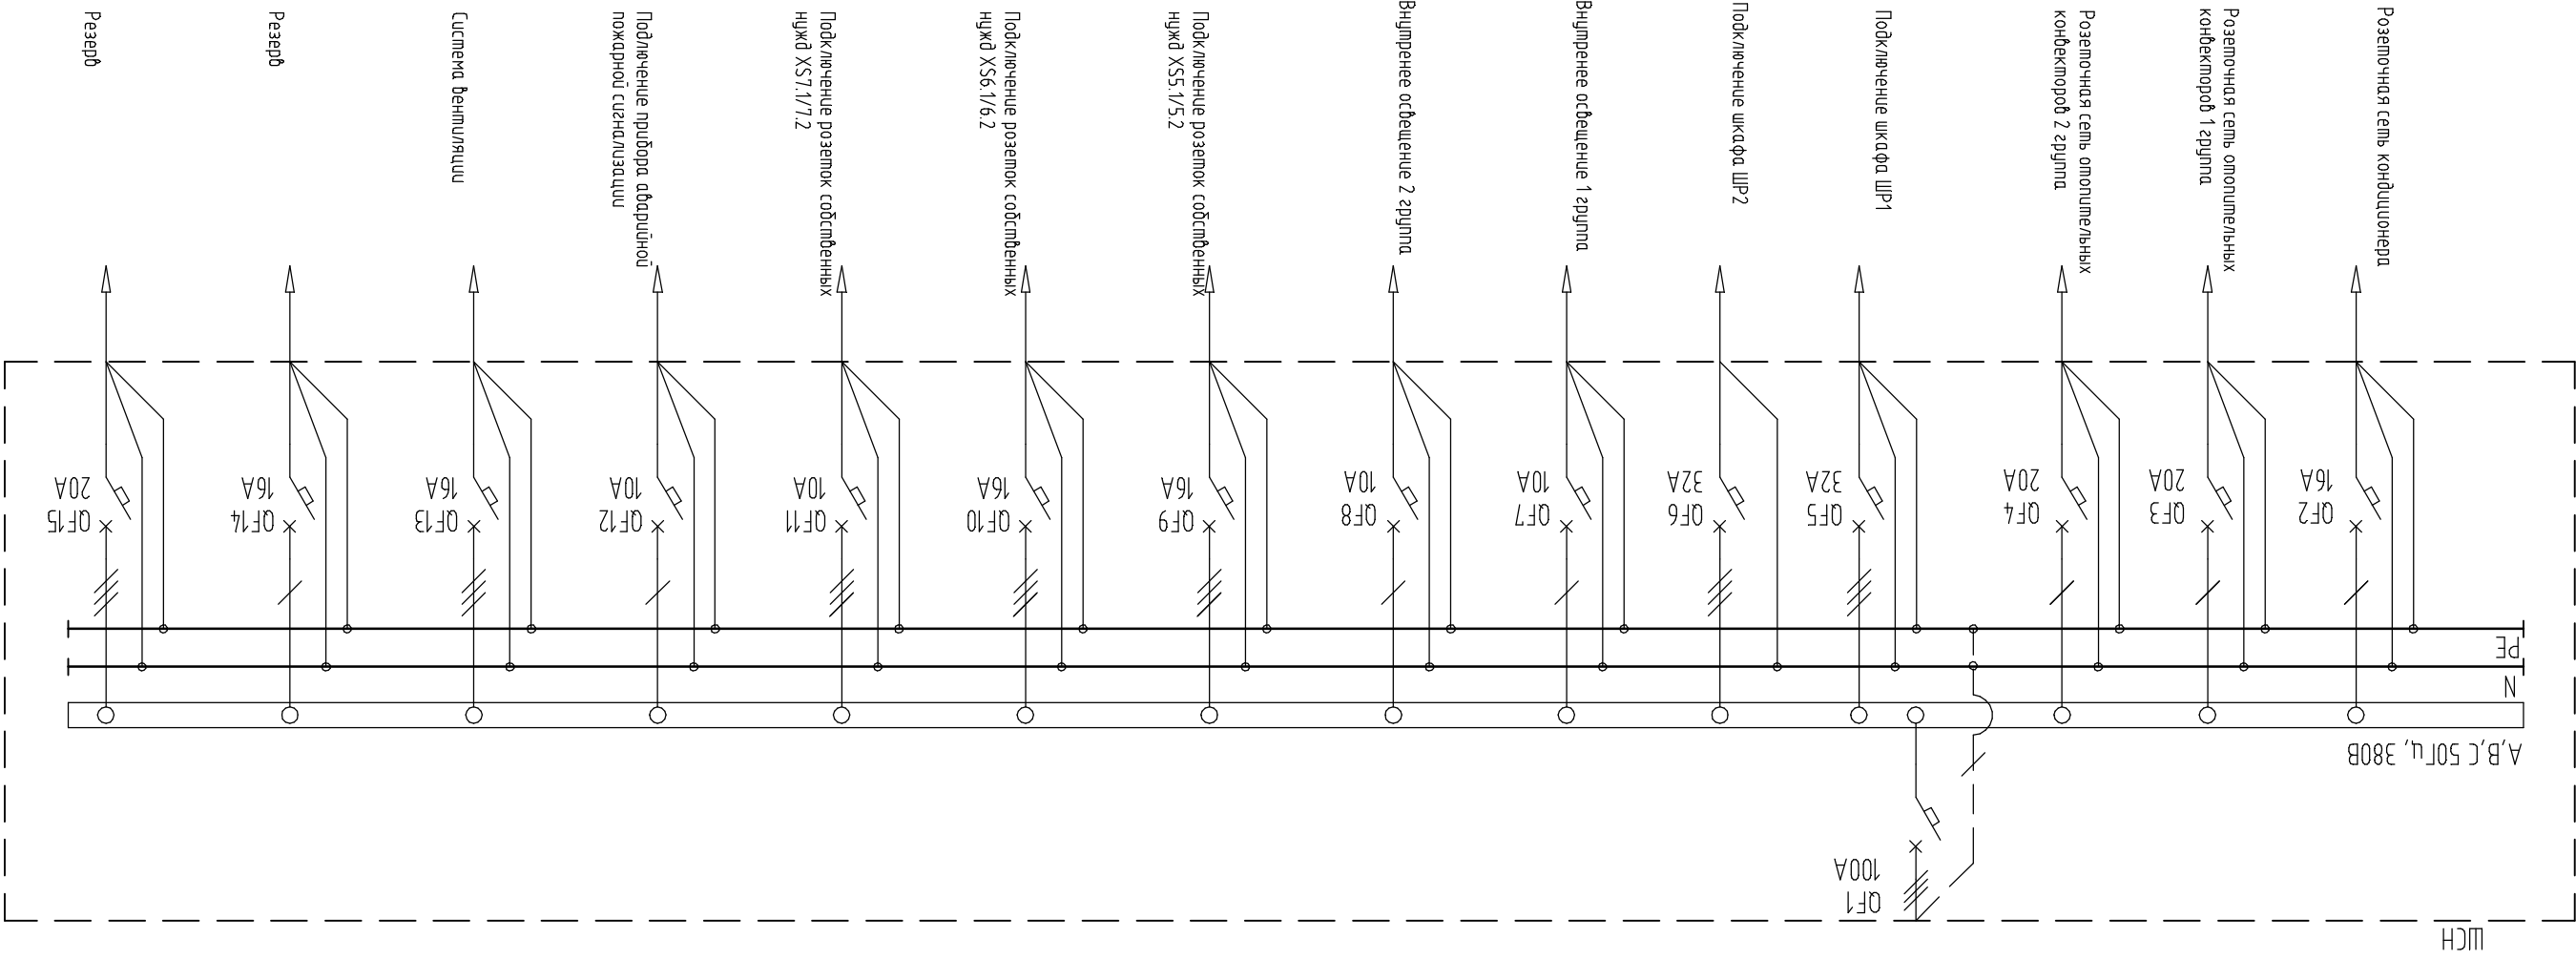

Примечание:

1. ШСН-шкаф собственных шжд
2. Питание шкафа собственных нужд осуществляется при помощи напряженной розетки с зашунтированным 3P+N+PE 125А кабелем с сечением типа ВВГ 5х35мм² или аналогичным.
3. Предусмотреть автоматическую выключатель для питания пружинно-вытяжной вентилирующей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
СВАРОЧНЫЙ ПОСТ				
Однолинейная схема ШСН				
Лист	3			